


# ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ Z PEHD 63 V TRAVNATÉM PÁSU

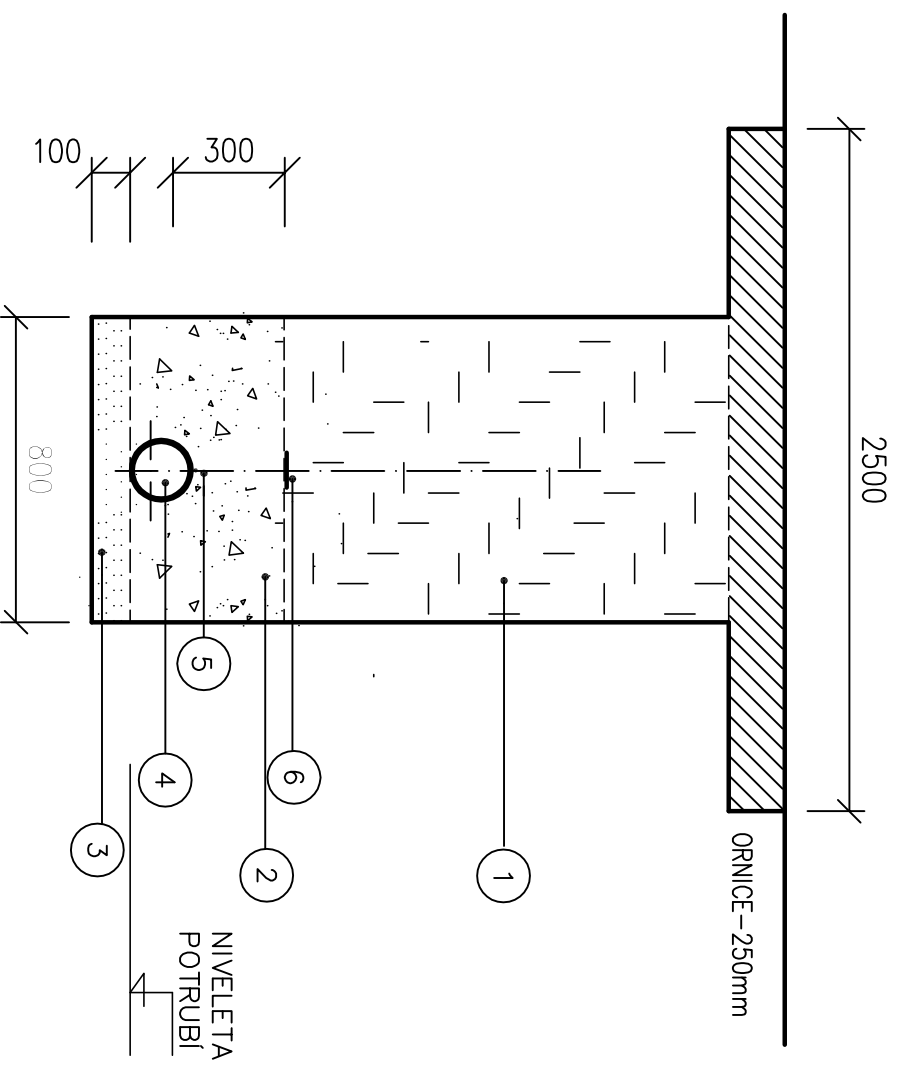

LEGENDA:	
1	HUTNĚNÝ ZÁSYP NETŘÍDĚNÝ ŠTP
2	HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ OBSYP DO VEL. ZRN 4mm
3	HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE DO VEL. ZRN 4mm
4	PVC VODOVOD. POTRUBÍ – PN 10 PE VODOVOD. POTRUBÍ – PN 10
5	VYHLEDÁVACÍ VODIČ CYKY 6mm2
6	VÝSTRAŽNÁ FOLIE

REVIZE	POPIS OBSAHU REVIZE	DATUM
Zodpov. projektant	Vypracoval	Kontrola
Ing. Pravec František <i>Pravec</i>	Ing. Kopecký Josef <i>Kopecký</i>	Ing. Pravec František
Obec	Proseč u Skutče	Kraj
Investor	Město Proseč u Skutče	Pardubický
<p><b>ROZŠÍŘENÍ VODOVODU ČESKÁ RYBNÁ</b></p>		
<p><b>ULOŽENÍ POTRUBÍ</b></p>		
<p><b>PC PROJEKT</b> projektční kancelář 570 01 Lbomyšl - Suchá Lhota 22 tel.: 461 635 017, pravec@wo.cz</p>		
Číslo zakázky	05122012	
Druh projektu	DUR	
Datum	2/2013	
Formát A4	2xA4	
Měřítko	Číslo přílohy	
1:20	D2.	