

Optima spol. s r.o.
Žižkova 738
56601 Vysoké Mýto

naše značka
5000619372

vyřizuje
Eva Strnadová

datum
25.04.2012

Věc:

"Parkoviště u firmy SANTE v Proseči"

K.ú. - p.č.: Záboří u Proseče, Proseč u Skutče

Stavebník: Obec Proseč u Skutče, Proseč 18, 53944 Proseč

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

VCP Net, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STANOVISKA

Vzhledem k tomu, že se záměr investora od vydání minulého stanoviska nezměnil, platí na výše uvedenou stavbu naše stanovisko zn. 2444/11/133 ze dne 7.6.2011.

Podmínky uvedené ve stanovisku požadujeme zpracovat do rozhodnutí o umístění stavby (územní souhlas, územní rozhodnutí) a do rozhodnutí o povolení stavby (ohlášení stavby, stavební povolení). Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. Kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000619372 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.



Eva Strnadová
technik plynárenských zařízení
pracoviště ROSS-Litomyšl
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420495060562
eva.strnadova@rwe.cz

RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1
657 02 Brno

-407-

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Rejstříkový soud v Brně,
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007


Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Provozovatel DS: VČP Net, s.r.o.; Stavebník: Obec Proseč u Skutče, Proseč 18, 53944 Proseč. K.ú.: Zábोři u Proseče, Proseč u Skutče.



Legenda:


linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
WTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikorozní ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	

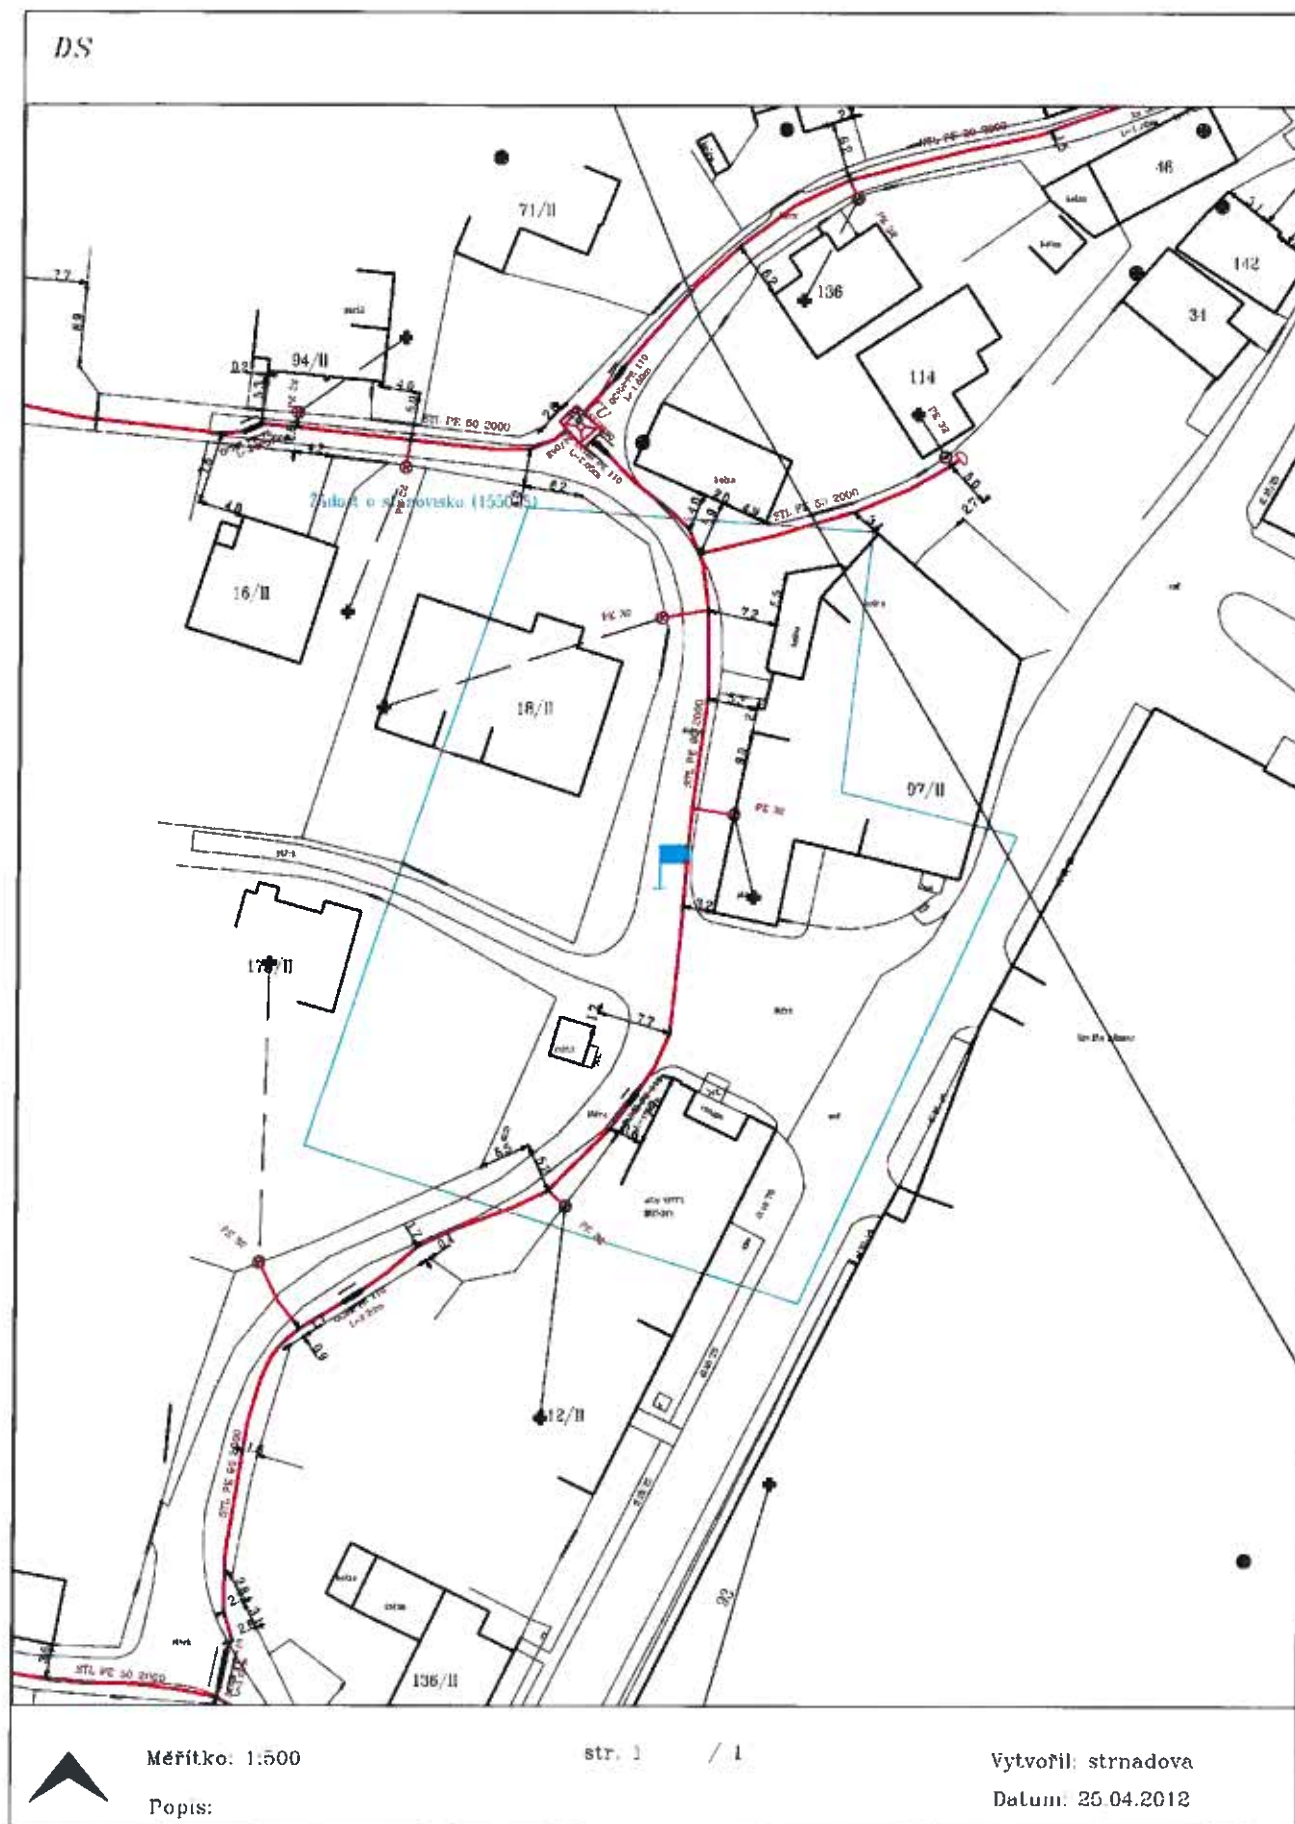

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5000619372 ze dne 25.04.2012.

Provozovatel DS: VCP Net, s.r.o.; Stavebník: Obec Proseč u Skutče, Proseč 18, 53944 Proseč, K.Ú.: Záboří u Proseče, Proseč u Skutče.

1 : 1 000

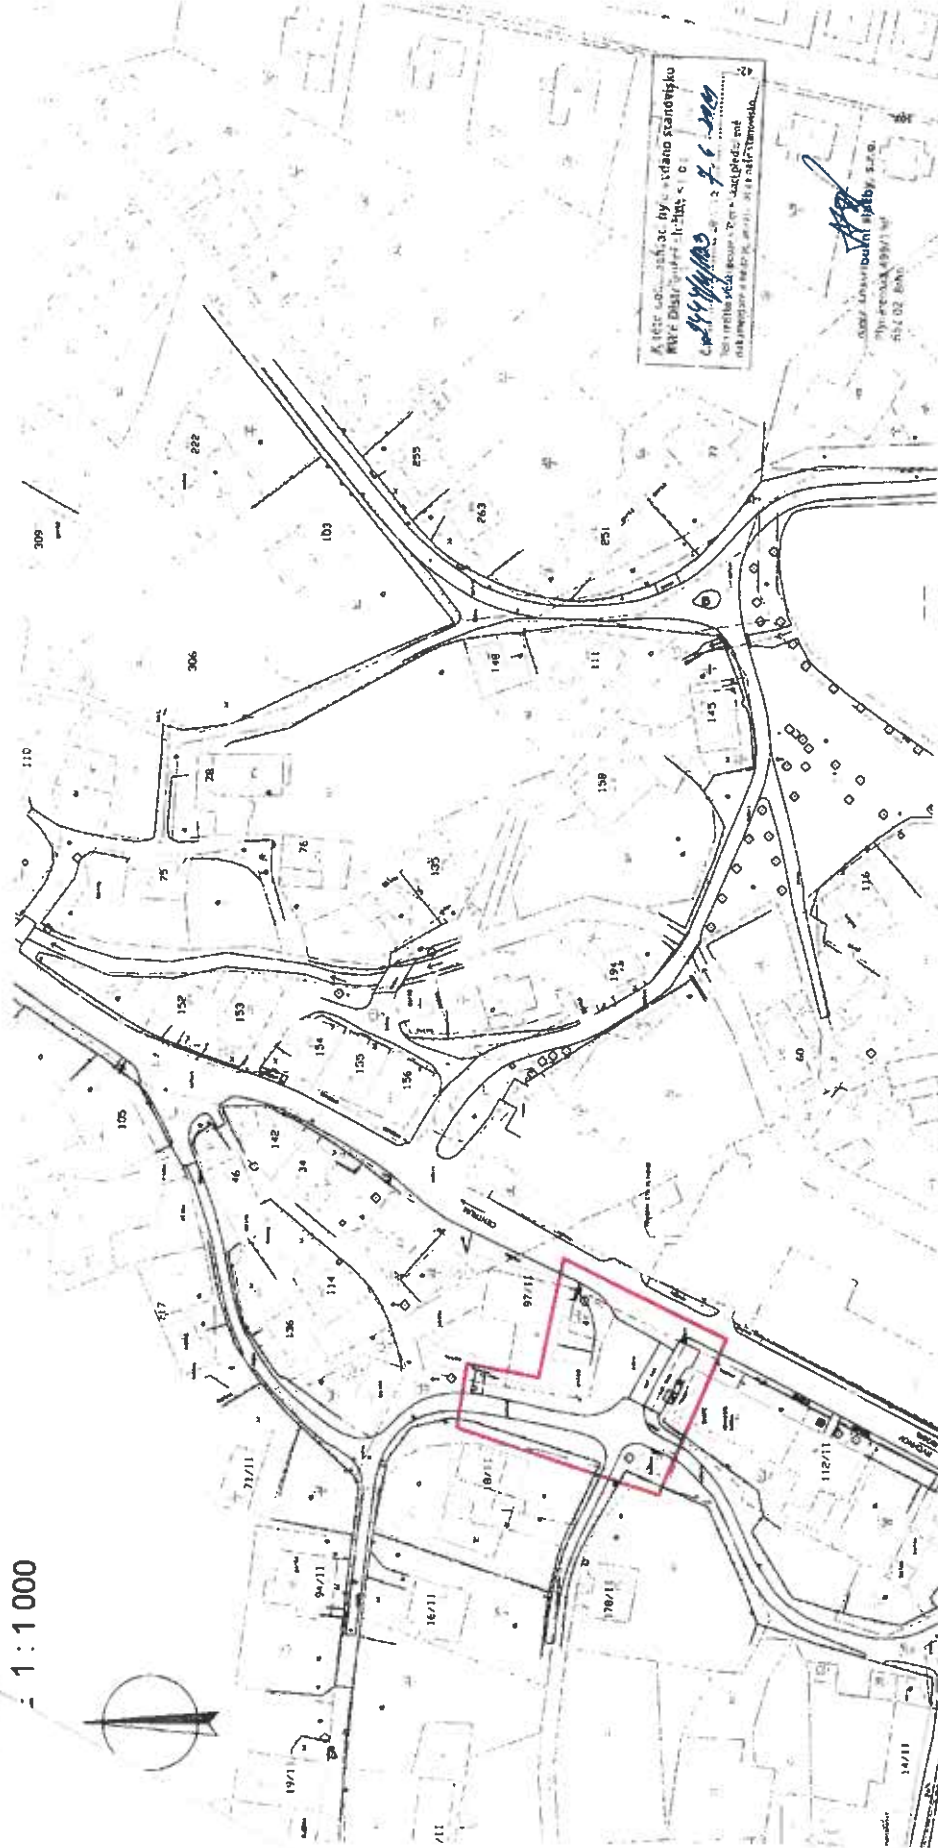

AKTIVITA: vypracování stanoviska
MÚP a DÚP
Číslo: 18/2012
Datum: 25.04.2012
Podpis: [signature]
Místo: [signature]

ZAJÍMOVÉ ÚZEMÍ

Kraj:	Středočeský	Obec:	PROSEČ
Zpracoval:	MC METOLSKÝ	Investor:	NESTO PROSEČ
Zodp. projektant:	MC METOLSKÝ	Arch. č.:	3299 - 11 - 3
Hlavní projektant:	MC METOLSKÝ	Arch. č.:	2724
Technická kontrola:	MC METOLSKÝ	Datum:	06/2011
Kraj:	Středočeský	Fornit:	2 A4
Obec:	PROSEČ	Měřítko:	1:1 000
Alce:		Číslo příl. výkresu:	2
Optima			