


ULOŽENÍ KANALIZACE
V TRAVNATÉ PLOŠE

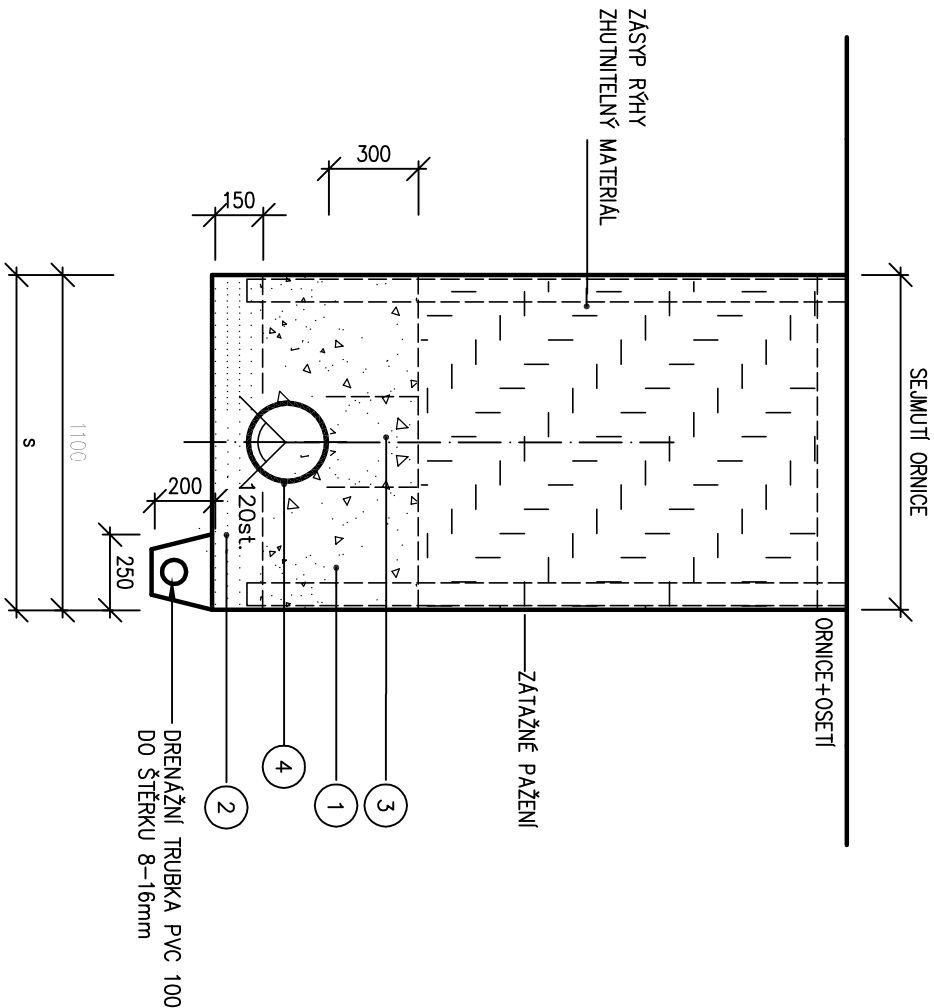

LEGENDA:

- 1 – HUTNĚNÝ OBSYP ŠTĚRKODRTI DO VELIKOSTI ZRN 8–16mm
- 2 – HUTNĚNÉ ŠTĚRKOVÉ LOŽE – 150mm VEL. ZRN 8–16mm
- 3 – ZHUŤŇOVÁNÍ DO VÝŠKY 300 mm NAD TROUBOU JE NEPŘÍPUSTNÉ
- 4 – TROUBA PP KANALIZAČNÍ

ŠÍŘKY RÝH

DN	(mm)	150	250	300	400	500	600
t	(mm)		4,5	7,7	9,8	12,2	27
s	(mm)	800	1100	1100	1200	1300	1400
s–hl. přes 4m	(mm)		1300	1400	1500	1600	1700
PÍSK. LOŽE	(m ³ /m)		0,20	0,22	0,24	0,26	0,28
OBSYP	(m ³ /m)		0,515	0,612	0,783	0,910	0,924
POTRUBÍ	(m ³ /m)		0,035	0,078	0,162	0,250	0,336

REVIZE		DATUM	
POPIS OBSAHU REVIZE			
Zodpov. projektant	Vypracoval	Kontrola	
Ing. Pravec František	Ing. Kopecký Josef	Ing. Pravec František	
Obec	Proseč u Skutče	Kraj	Pardubický
Investor	Město Proseč u Skutče		
KANALIZACE PROSEČ STOKA "4"		Číslo zakázky	
		Druh projektu	
		Datum	
		Formát A4	
Měřítko		Číslo přílohy	
ULOŽENÍ POTRUBÍ		1:25	
		D4	

projekční kancelář

570 01 Lhomyšl - Suchá Lhota 22

tel.: 461 635 017, pravec@wo.cz

29112012

DUR

12/2012

2xA4

Číslo přílohy

D4