


ULOŽENÍ KANALIZACE
V MÍSTNÍ KOMUNIKACI

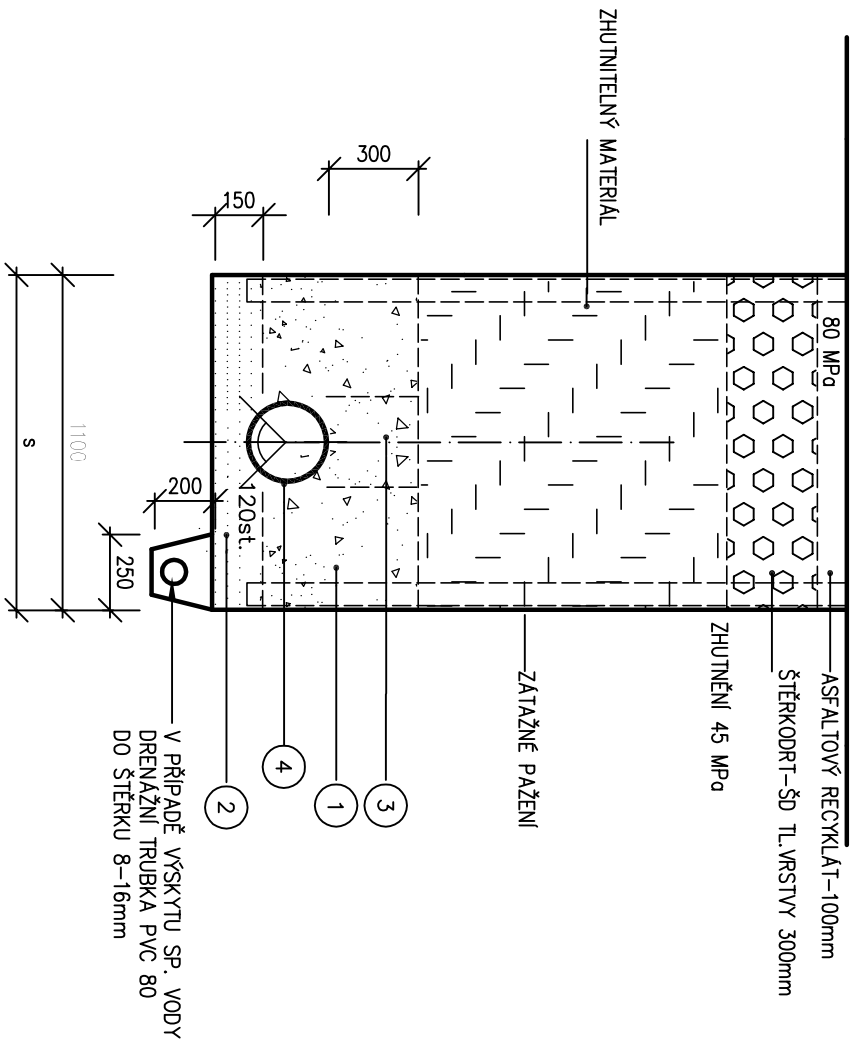

LEGENDA:

1 – HUTNĚNÝ OBSYP ŠTĚRKODRTI DO VELIKOSTI ZRN 8–16mm

2 – HUTNĚNÉ ŠTĚRKOVÉ LOŽE – 150mm VEL. ZRN 8–16mm

3 – ZHUŤŇOVÁNÍ DO VÝŠKY 300 mm NAD TROUBOU JE NEPŘÍPUSTNÉ

4 – TROUBA PP KANALIZAČNÍ

ŠÍŘKY RYH

DN	(mm)	150	250	300	400	500	600
t	(mm)		4,5	7,7	9,8	12,2	27
s	(mm)	800	1100	1100	1200	1300	1400
s–hl. přes 4m	(mm)		1300	1400	1500	1600	1700
PÍSK. LOŽE	(m3/m)		0,20	0,22	0,24	0,26	0,28
OBSYP	(m3/m)		0,515	0,612	0,783	0,910	0,924
POTRUBÍ	(m3/m)		0,035	0,078	0,162	0,250	0,336

REVIZE		DATUM	
POPIS OBSAHU REVIZE			
Zodpov. projektant	Vypracoval	Kontrola	
Ing. Pravec František	Ing. Kopecký Josef	Ing. Pravec František	
Obec	Proseč u Skutče	Kraj	Pardubický
Investor	Město Proseč u Skutče		
KANALIZACE PROSEČ STOKA "Ax"		Číslo zakázky	
		Druh projektu	
		Datum	
		Formát A4	
Měřtko		Číslo přílohy	
ULOŽENÍ POTRUBÍ		D6	

PC **PROJEKT**

projektční kancelář

570 01 Lhomyšl - Suchá Lhota 22

tel.: 461 635 017, pravec@wo.cz

06122012

RDS

02/2013

2xA4

Číslo přílohy

D6